

INSTALLATION INSTRUCTIONS




LED Vapor Tight Surface

SAFETY PRECAUTIONS:

- TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE, OR INJURY TO PERSONS; READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING. ALL INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK - ENSURE POWER IS OFF BEFORE INSTALLATION OR INSPECTION. ALL WIRINGS ARE PERFORMED IN ACCORDANCE WITH ELECTRICAL CODE AND LOCAL ELECTRICAL CODE.
- RISK OF FIRE - FIXTURES ARE RATED FOR USE IN 100-277V, 50/60HZ PROTECTED CIRCUIT AND 90°C RATED SUPPLY WIRE.
- FOR YOUR SAFETY WHILE PERFORMING INSTALLATIONS DESCRIBED, GLOVES, SAFETY GLASSES OR GOGGLES SHOULD BE WORN.
- INSTALL THIS KIT ONLY IN THE LUMINAIRE THAT HAVE THE CONSTRUCTION FEATURES AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS. DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION.
- TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.
- DO NOT ALTER, RELOCATE, OR REMOVE WIRING, LAMP HOLDERS, POWER SUPPLY, OR ANY OTHER ELECTRICAL COMPONENT.
- SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
- DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION.


WIRING DIAGRAM:

1. CONNECT THE LAMP SHEATH WIRE WITH THE EXTERNAL POWER SUPPLY WIRE, AND CONNECT IT ACCORDING TO THE DIAGRAM.
 2. THE LENGTH OF THE SHEATH STRIPPING IS SUGGESTED AS SHOWN ON THE UPPER RIGHT.
- NOTE THAT L IS A BROWN CONDUCTOR, N IS A BLUE CONDUCTOR, AND THE GROUND IS A YELLOW CONDUCTOR. POWER SUPPLY SHOULD NOT BE CONNECTED FIRST DURING OPERATION.

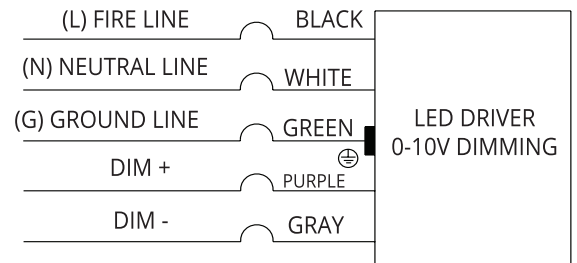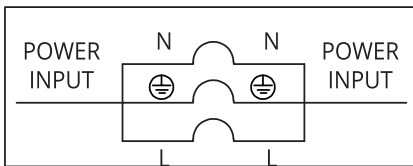

INSIDE THE BOX:





PART	DESCRIPTION	2FT QTY	4FT QTY	8FT QTY
AA	BRACKET	2	2	4
BB	ANCHOR	4	4	8
CC	M4*30 SCREW	4	4	8
DD	WASHER	4	4	8
EE	WATERPROOF JOINT	1	1	1
FF	TRIANGLE SHAPE HOOK	2	2	4

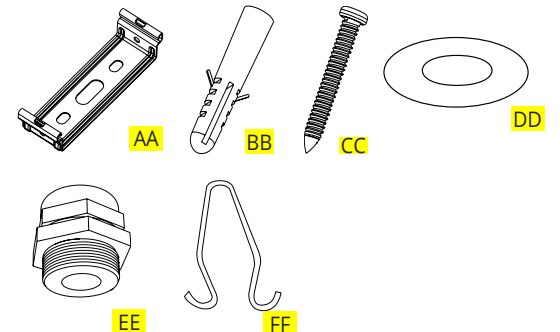


CEILING/WALL INSTALLATION:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. LOCATE 4 DRILL HOLES FOR MOUNTING BRACKETS, SEE ABOVE DRAWING FOR MEASUREMENTS. USE HARDWARE FOUND IN HARDWARE KIT.
2. ATTACH BRACKETS TO THE CEILING WITH SCREWS.
3. ATTACH HOUSING TO THE BRACKETS.
4. CONNECT POWER TO DRIVER. FOLLOW WIRING DIAGRAM BELOW AND MAKE SURE THE POWER SUPPLY IS DISCONNECTED BEFORE CONNECTING.

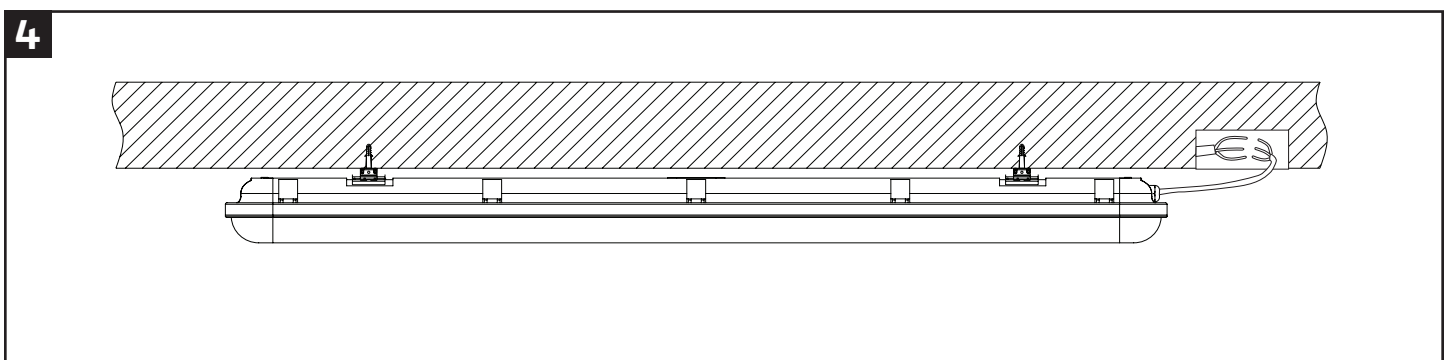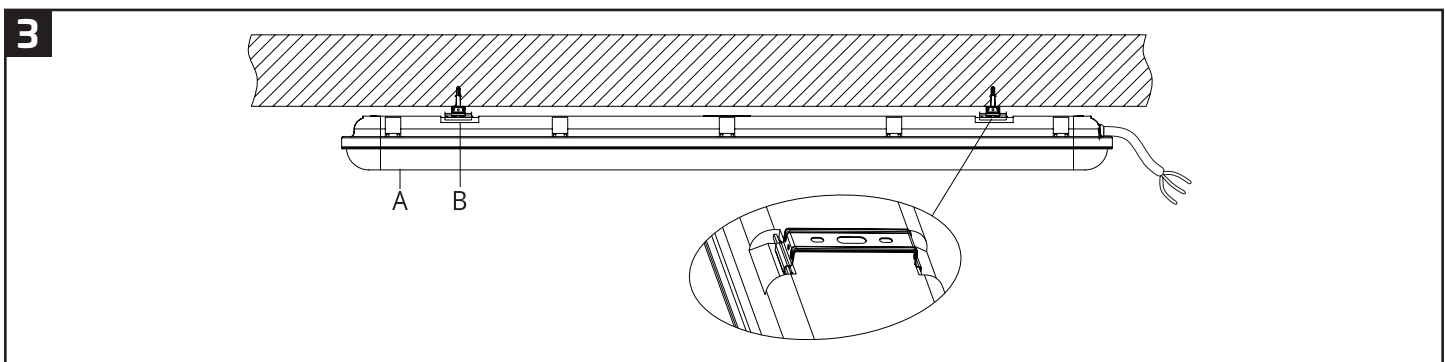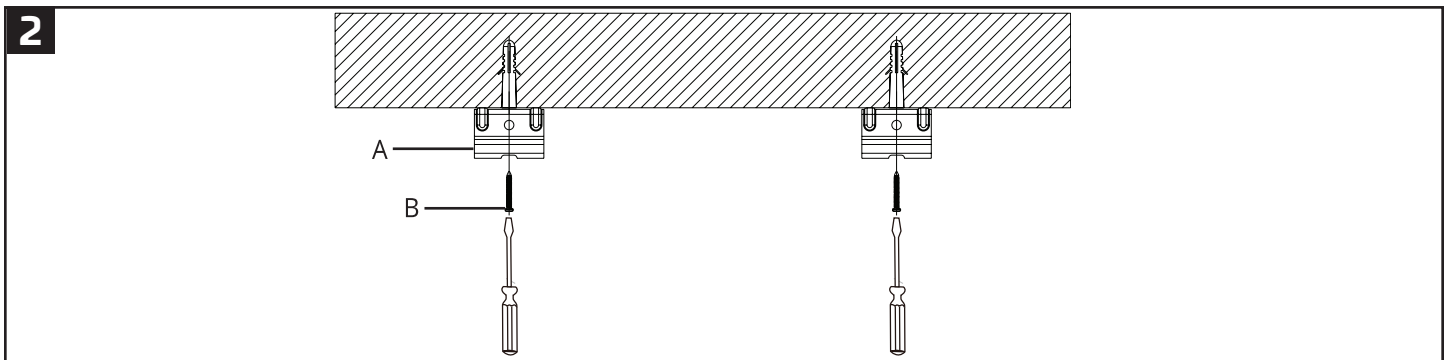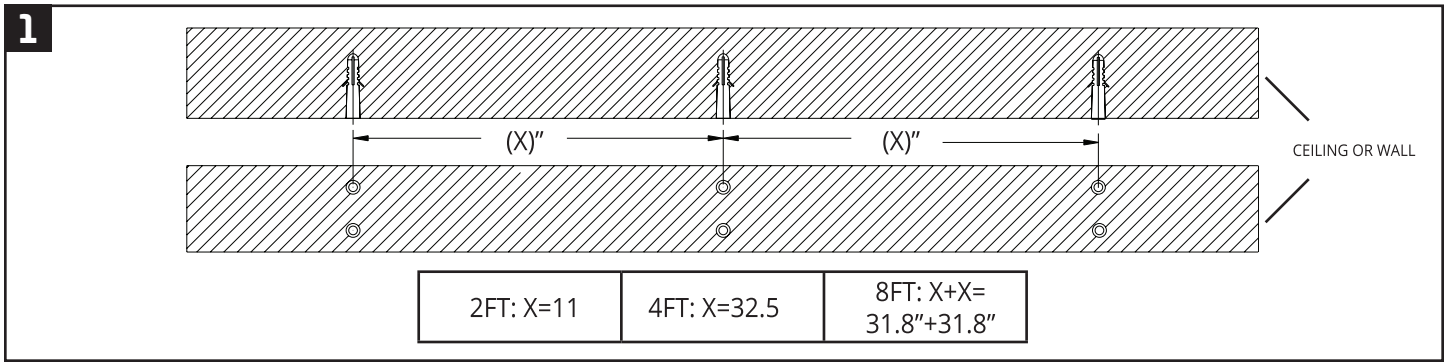

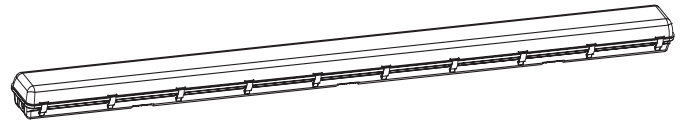




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LED de Superficie Hermética al Vapor

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIOS O LESIONES A PERSONAS; LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE REALIZAR LA MISMA. TODA LA INSTALACIÓN DEBE HACERSE POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - Compruebe que la alimentación está desconectada antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el código eléctrico y el código eléctrico local.
- RIESGO DE INCENDIO - Los dispositivos están clasificados para su uso en circuitos protegidos de 100-277V, 50/60Hz y cables de alimentación con clasificación de 90°C.
- PARA SU SEGURIDAD MIENTRAS REALIZA LAS INSTALACIONES DESCRITAS, SE DEBEN USAR GANTES, GAFAS DE SEGURIDAD O GAFAS PROTECTORAS.
- INSTALE ESTE KIT SOLO EN LA LUMINARIA QUE TENGA LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y LAS DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN EN LAS FOTOGRAFÍAS O LOS DIAGRAMAS. NO HAGA NI ALTERE NINGÚN ORIFICIO ABIERTO EN UN GABINETE DE CABLEADO O COMPONENTES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL KIT.
- PARA EVITAR DAÑOS O DESGASTE EN EL CABLEADO, NO EXPONGA EL CABLEADO A LOS BORDES DE LÁMINAS DE METAL U OTROS OBJETOS AFILADOS.
- NO ALTERAR, TRASLADAR O RETIRAR EL CABLEADO, LOS PORTALÁMPARAS, LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN O CUALQUIER OTRO COMPONENTE ELÉCTRICO.
- ADECUADO PARA LUGARES HÚMEDOS.
- NO HAGA NI ALTERE NINGÚN ORIFICIO ABIERTO EN UN GABINETE DE CABLEADO O COMPONENTES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL KIT.


DIAGRAMA DE CABLEADO:

1. CONECTE EL CABLE DE LA CUBIERTA DE LA LÁMPARA CON EL CABLE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA Y CONÉCTELO DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA.
 2. LA LONGITUD DE LA VAINA SE SUGIERE COMO SE MUESTRA EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA.
- TENGA EN CUENTA QUE L ES UN CONDUCTOR MARRÓN, N ES UN CONDUCTOR AZUL Y LA TIERRA ES UN CONDUCTOR AMARILLO. LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO DEBE CONECTARSE PRIMERO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.

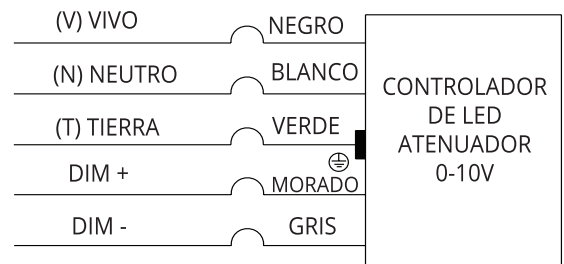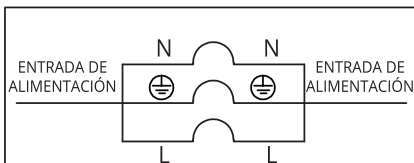

EN EL INTERIOR DE LA CAJA:





PIEZA	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD 2 PIES	CANTIDAD 4 PIES	CANTIDAD 8 PIES
AA	SOPORTE	2	2	4
BB	ANCLAJE	4	4	8
CC	M4*30 TORNILLOS	4	4	8
DD	ARANDELA	4	4	8
EE	JUNTA IMPERMEABLE	1	1	1
FF	GANCHO TRIANGULAR	2	2	4

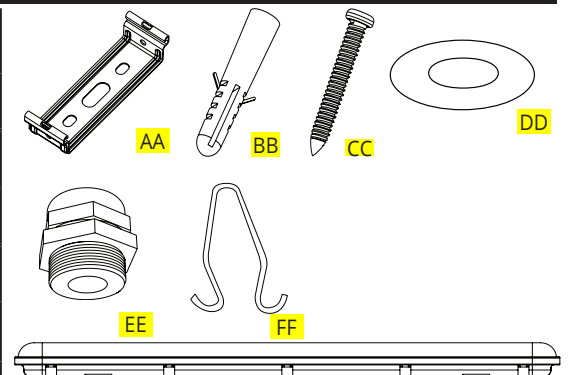


INSTALACIÓN EN EL TECHO/PARED:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. ENCUENTRE LOS CUATRO ORIFICIOS PARA LOS SOPORTES DE MONTAJE; CONSULTE EL DIAGRAMA ANTERIOR PARA CONOCER LAS MEDIDAS. USE EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL KIT DE ELEMENTOS.
2. FIJE LOS SOPORTES AL TECHO CON TORNILLOS.
3. SUJETE LA CUBIERTA A LOS SOPORTES.
4. CONECTE LA ALIMENTACIÓN AL CONTROLADOR. SIGA EL DIAGRAMA DE CABLEADO A CONTINUACIÓN Y COMPRUEBE QUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DESCONECTADA ANTES DE CONECTARLA.

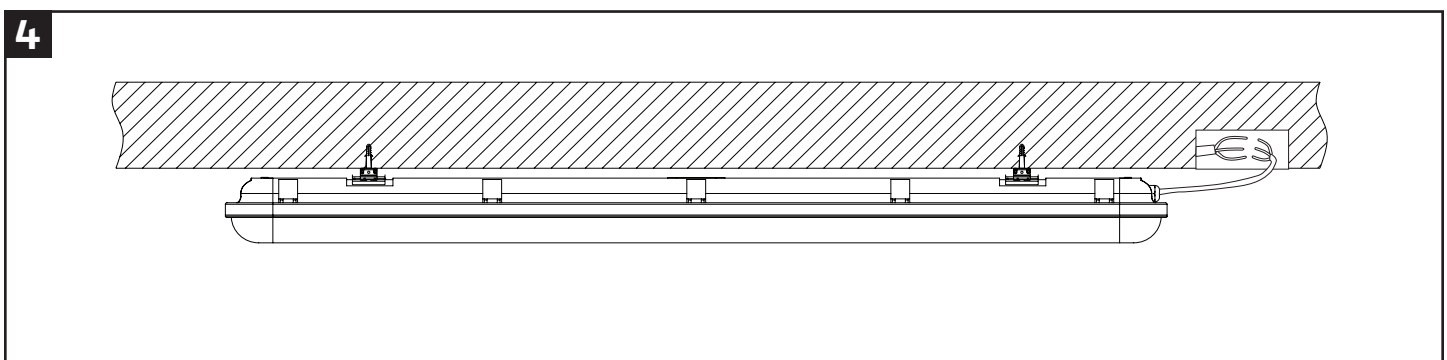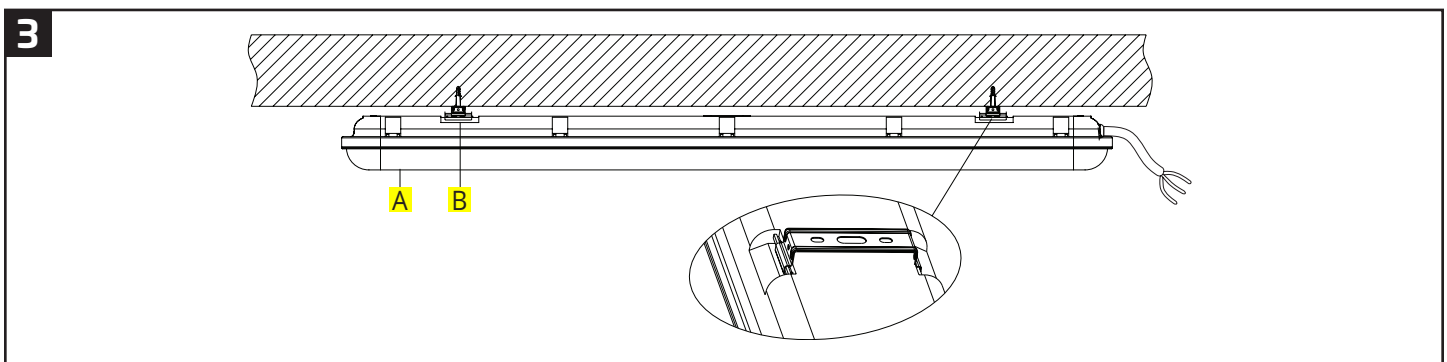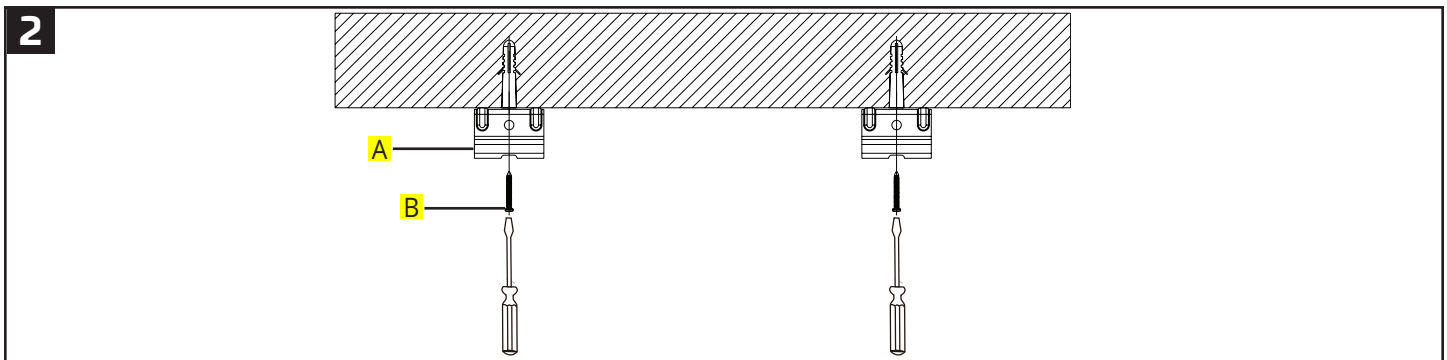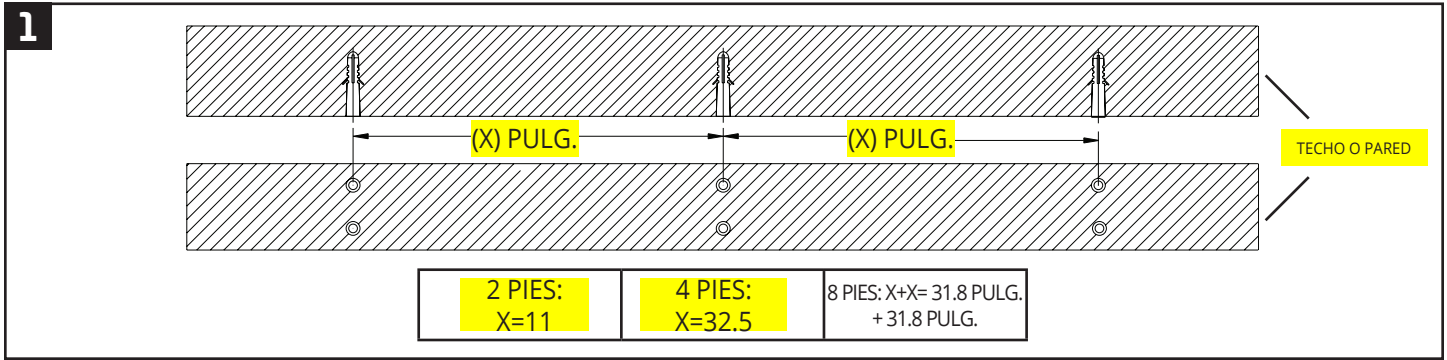

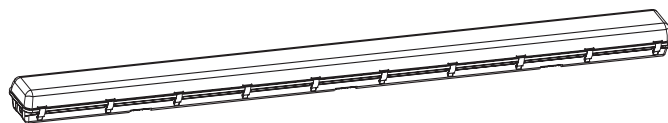

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Luminaire à DEL monté en surface, étanche à la vapeur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, LIRE ET SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. TOUTE INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE; S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AVANT L'INSTALLATION OU L'INSPECTION. TOUS LES CÂBLAGES SONT EFFECTUÉS EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE DE L'ÉLECTRICITÉ ET LES EXIGENCES LOCALES.
- RISQUE D'INCENDIE; LES LUMINAIRES SONT CONÇUS POUR UNE UTILISATION DANS UN CIRCUIT PROTÉGÉ DE 100 À 277 V, 50 À 60 HZ ET UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 90 °C.
- POUR VOTRE SÉCURITÉ LORS DES INSTALLATIONS DÉTAILLÉES, VOUS DEVEZ PORTER DES GANTS ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.
- INSTALLER CET ENSEMBLE UNIQUEMENT DANS UN LUMINAIRE QUI PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS INDICÉES SUR LES PHOTOGRAPHIES ET/OU LES DESSINS. NE PAS AJOUTER DE TROUS NI MODIFIER LES TROUS EXISTANTS DE TOUT BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PENDANT L'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE.
- POUR ÉVITER L'ENDOMMAGEMENT OU L'ABRASION DU CÂBLAGE, NE PAS EXPOSER CE DERNIER AUX BORDS DE LA TÔLE OU À D'AUTRES OBJETS POINTUS.
- NE PAS MODIFIER, DÉPLACER OU ENLEVER LE CÂBLAGE, LES DOUILLES DE LAMPE, L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE OU TOUT AUTRE COMPOSANT ÉLECTRIQUE.
- CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.
- NE PAS AJOUTER DE TROUS NI MODIFIER LES TROUS EXISTANTS DE TOUT BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PENDANT L'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE.


SCHÉMA DE CÂBLAGE:

1. CONNECTEZ LE FIL DE LA GAINÉ DE LA LAMPE AU FIL D'ALIMENTATION EXTERNE ET CONNECTEZ-LE CONFORMÉMENT AU SCHÉMA.
 2. LA LONGUEUR DU DÉNUDAGE DE LA GAINÉ EST SUGGÉRÉE COMME INDICÉ EN HAUT À DROITE.
- NOTEZ QUE L EST UN CONDUCTEUR MARRON, N EST UN CONDUCTEUR BLEU ET LA MASSE EST UN CONDUCTEUR JAUNE. L'ALIMENTATION NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉE EN PREMIER PENDANT LE FONCTIONNEMENT.



DANS LA BOÎTE:

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ - 2 PI	QTÉ - 4 PI	QTÉ - 8 PI
AA	SUPPORT	2	2	4
BB	ANCRAGE	4	4	8
CC	VIS M4*30	4	4	8
DD	RONDELLE	4	4	8
EE	IMPERMÉABLE MIXTE	1	1	1
FF	TRIANGLE SHAPE HOOK	2	2	4

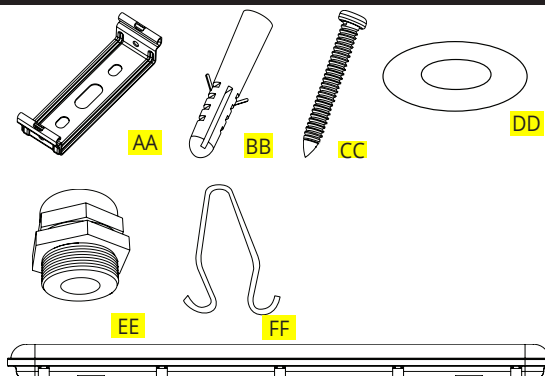

INSTALLATION AU PLAFOND/MUR:

AVANT TOUTE CHOSE, COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. REPÉREZ LES 4 TROUS FORÉS POUR LES SUPPORTS DE MONTAGE. CONSULTEZ LE DESSIN CI-DESSUS POUR LES MESURES. UTILISEZ LA QUINCAILLERIE QUI SE TROUVE DANS LA TROUSSE.
2. FIXEZ LES SUPPORTS AU PLAFOND À L'AIDE DE VIS.
3. FIXEZ LE BOÎTIER AUX SUPPORTS.
4. CONNECTEZ L'ALIMENTATION AU PILOTE. SUIVEZ LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CI-DESSOUS ET ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST DÉCONNECTÉE AVANT DE PROCÉDER AU BRANCHEMENT.

